



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

Изграждане на локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) с номинална мощност 10,35 MW и номинален енергиен капацитет 30,096 MWh и прилежаща електротехническа инфраструктура за присъединяване към вътрешната електрическа мрежа на Агрополихим АД в ПИ с идентификатор 20482.505.4324 по КККР на гр. Девня



Съдържание

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда).....	3
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.....	4
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.....	7
4. Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура).....	7
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови).....	11
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.....	11
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.....	11
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране	12
9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.).....	13
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)	13

1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т. ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда)

С инвестиционното предложение (ИП) се предвижда изграждане на локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (Battery Energy Storage System, BESS) с номинална мощност 10,35 MW и номинален енергиен капацитет 30,096 MWh и прилежаща електротехническа инфраструктура за присъединяване към вътрешната електрическа мрежа на Агрополихим АД в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.4324 по кадастралната карта и кадастралните регистри (KKKP) на гр. Девня.

Основната цел на ИП е повишаване на гъвкавостта, сигурността и надеждността на електроенергийната система на Агрополихим АД, като с реализацията му ще се осигури по-ефективно управление и използване на електроенергията, вкл. и на произведената от възобновяеми енергийни източници. Изграждането на локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) ще позволи съхраняването и последващото използване на електроенергията:

- генерирана от наземната фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 999,72 kW, разположена в ПИ с идентификатор 20482.505.4337, собственост на възложителя;
- получена от вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа.

Съхранената електроенергия ще се използва изцяло за собствените производствени нужди на Агрополихим АД, като присъединяването на локалната система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) ще бъде осъществено към вътрешнозаводската електрическа мрежа на ниво средно напрежение 6,3 kV, в две точки. При номинална мощност 10,35 MW системата ще може да отдава съхранената електроенергия в продължение на приблизително 3 часа до достигане на минимално допустимия остатъчен капацитет. Не се предвижда подаване или продажба на електрическа енергия към електроразпределителната и/или електропреносната мрежа и/или други (външни) консуматори.

Локалната система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) представлява стационарно съоръжение и включва: батерийни модули, разположени в специализирани контейнерни съоръжения; система за управление и мониторинг на батериите (Battery Management System, BMS); система за енергийно управление (Energy Management System, EMS); инверторно и преобразователно оборудване (Power Conversion System, PCS); трансформаторни съоръжения; кабелни връзки и необходимата спомагателна техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение самостоятелно **не попада** в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не е свързано с разширение и/или изменение на дейността на възложителя.

Предвидените с ИП дейности не водят до значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху околната среда по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*, вкл. не водят до:

- Увеличение на количествата или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към *ЗООС*, което изисква провеждане на процедура за одобряване на доклад за безопасност по реда на глава седма, раздел I от *ЗООС*;
- Въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда;
- Увеличаване броя на засегнатото от емисиите на вредни вещества в околната среда население;
- Увеличаване на емисиите (вид и/или количество) в отпадъчните води или газове към вече засегнатото население;
- Увеличение в количеството или вида на отпадъците;
- Въздействие върху допълнителен (друг) воден обект.

Описаните дейности, предмет на ИП, не представляват съществена промяна по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на *ЗООС*. Реализацията на ИП не е свързана с промяна в естеството на производствената дейност, функционирането и разширението на инсталацията, нито с промяна във вида и/или количествата на опасните вещества по приложение № 3 на същия закон, които са налични на площадката на предприятието, и/или капацитета на съоръженията, в които са налични.

2. *Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив*

С настоящото ИП се предвижда в ПИ с идентификатор 20482.505.4324 собственост на възложителя, да се изгради локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) с номинална мощност 10,35 MW и номинален енергиен капацитет 30,096 MWh, както и прилежаща електротехническа инфраструктура за присъединяване към вътрешната електрическа мрежа на Агрополихим АД.

Локалната система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) ще включва следните основни съоръжения:

- Батерийни контейнери CRRC с единичен капацитет 5,016 MWh, разположени в 6 бр. 20-футови контейнера, с номинален енергиен капацитет за съхранение 30,096 MWh. Батерийните контейнери представляват заводски комплектовани съоръжения, включващи литиево-йонни батерии (предвидени са батерии от литиево-желязо-фосфатен тип (LFP, LiFePO_4), система за управление на батериите (BMS), системи за охлаждане, мониторинг, пожароизвестяване и противопожарна защита;
- Интегрирани модулни съоръжения за средно напрежение (Integrated MV Skid) с единична мощност 5,175 MW – 2 бр., включващи преобразователна част (PCS) и електротехническо оборудване за средно напрежение, с номинална мощност 10,35 MW;
- Модулна комплектна трансформаторна подстанция за собствени нужди (МКТП) – 1 бр., предназначена за осигуряване на електрозахранването на спомагателните системи, системите за управление, мониторинг, осветление, климатизация и противопожарна защита.



Фиг. 1. Принципна схема на предвидената с ИП локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS)

Предвидената с ИП локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) ще изпълнява следните основни функции:

- съхранение на електрическа енергия, произведена от наземната фотоволтаична електроцентраля с обща инсталирана мощност 999,72 kW, разположена в ПИ с идентификатор 20482.505.4337, собственост на възложителя;
- повишаване на гъвкавостта и стабилността на вътрешната електроенергийна система на предприятието чрез балансиране на товарите и оптимизиране на енергопотреблението;
- покриване на пикови натоварвания чрез отдаване на предварително съхранена електрическа енергия в периоди на повишено потребление.

Чрез реализацията на ИП ще се осигури по-ефективно използване на произведената електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, ще се повиши надеждността на предприятието и ще се намали пиковото натоварване на електроенергийната система на страната.

Предвидената локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) ще работи в три основни режима в зависимост от производството на електрическа енергия от ФЕЦ, потреблението на предприятието и състоянието на електроенергийната система:

1. *Режим на зареждане.* В режим на зареждане системата ще приема електрическа енергия, произведена от ФЕЦ на възложителя или от мрежата през извънпиковите часове (ниски тарифи, ниско търсене). Постъпващата електрическа енергия се преобразува и съхранява под формата на химическа енергия в батерийните клетки. Процесът на зареждане се управлява от системата за управление на батериите (BMS), която контролира параметрите на работа, предотвратява презареждане и осигурява балансиране на отделните клетки с цел безопасна и ефективна експлоатация;

2. *Режим на съхранение.* В режим на съхранение батерийната система задържа натрупаната електрическа енергия до момента на нейната необходимост, като саморазреждането е сведено до минимум в рамките на нормалните технически характеристики на оборудването. Системата за енергиен мениджмънт (EMS) осъществява непрекъснат мониторинг на степента на заряд, работните температури, техническото състояние на батериите и параметрите на електроенергийната система;

3. *Режим на разреждане.* В режим на разреждане съхранената енергия се подава към вътрешната електроенергийна система на предприятието при възникване на пикови натоварвания или намалено производство от ФЕЦ. Чрез преобразувателната система (PCS) постоянният ток, съхраняван в батериите, се преобразува в променлив ток с необходимите параметри за захранване на консуматорите. Системата осигурява бързо превключване между режимите на работа, което позволява поддържане на непрекъснато и надеждно електрозахранване на производствените и спомагателните съоръжения.

Общата площ на ПИ с идентификатор 20482.505.4324 е 602 857m², а частта от него върху която се предвижда реализацията на ИП е 1 350 m², предвид че приблизителните размери на системата са 45 m × 30 m.

При реализацията на ИП няма необходимост от други (допълнителни), свързани с предмета на дейност спомагателни или поддържащи дейности. Не се предвижда промяна на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища, газопроводи, електропроводи и др.).

Предвидени са изкопни работи с предполагаема дълбочина на изкопите 1,2 m. Не се предвижда плоско фундиране, както и използване на взрив.

3. *Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон*

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на ПИ с идентификатор 20482.505.4324 по КККР на гр. Девня, собственост на Агрополихим АД и няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие. Реализацията на ИП не противоречи на действащите одобрени планове в района.

За територията на производствената площадка на Агрополихим АД, в т. ч. за ПИ с идентификатор 20482.505.4324 (идентичен с УПИ II-344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 366, 367, 368, 369, 370, 419, 420, 421, 422, 423, 452, 454, 455, 467, 479, 521, 522, 524) е в сила подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), одобрен със Заповед № 1002-526 / 25.10.2023 г. на кмета на община Девня. С ПУП-ПРЗ е определено предназначението на терена, в който ще бъде реализирано ИП: „за производствени, складови дейности и инженерна инфраструктура“, което в пълна степен съответства на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на община Девня, одобрен с Решение № 457 по Протокол № 44 / 31.10.2022 г. на общински съвет – Девня.

За реализация на предвидените строителни дейности е необходимо провеждане на процедурите по реда на глава осма „Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ и част трета „Строителство“ от ЗУТ.

Орган за разрешаване на строителството: главен архитект на община Девня.

Няма необходимост от издаване на други съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон (различен от ЗООС).

4. *Местоположение (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична*

мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на ПИ с идентификатор 20482.505.4324 по КККР на гр. Девня, идентичен с УПИ II-344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 366, 367, 368, 369, 370, 419, 420, 421, 422, 423, 452, 454, 455, 467, 479, 521, 522, 524 „за производствени, складови дейности и инженерна инфраструктура“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 1002-526 / 25.10.2023 г. на кмета на община Девня. Имотът е разположен в индустриалната зона на гр. Девня, община Девня и е собственост на Агрополихим АД. Предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за химическата и каучукова промишленост. Площадката за реализация на ИП е разположена в северната част на имота и е с географски координати на условната централна точка $43^{\circ}12'9.23''N$ и $27^{\circ}39'34.95''E$ (Фиг. 2 и 3).




Фиг. 2. Местоположение на площадката за реализация на ИП

Производствената площадка на възложителя, в т. ч. площадката за реализация на ИП, се намира извън границите на населените места. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС), са:

- жилищни сгради: кв. Повеляново на гр. Девня на разстояние около 870 m в северозападна посока (измервано по права линия от условната централна точка на площадката, предвидена за реализация на ИП);
- филиал на СУ „Васил Левски“ (бивше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“): на разстояние 1550 m в посока северозапад;
- филиал „Здравец“ на ДГ „Незабравка“: на разстояние 1680 m в посока северозапад.

В радиус от 3000 m около площадката, предмет на ИП, няма разположени лечебни заведения, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обекти за производство на храни, стокови борси и тържища за храни по смисъла на *Закона за храните*.

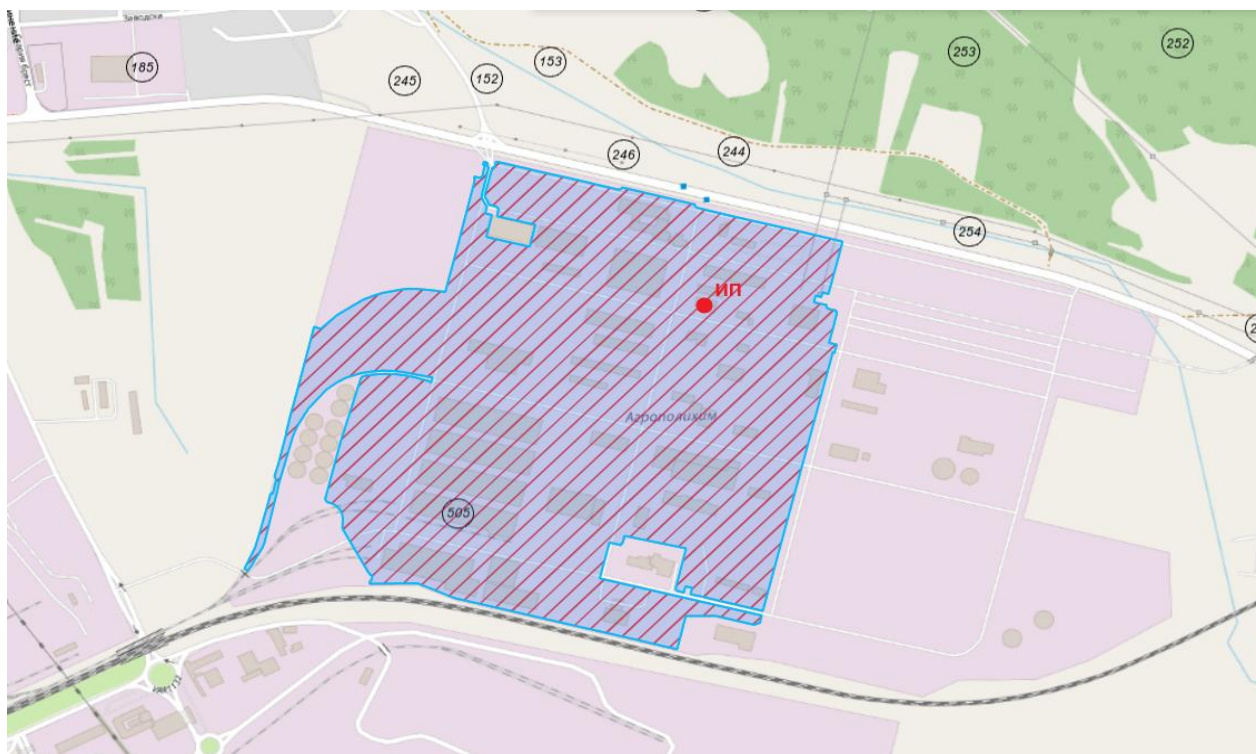


Фиг. 3. Извадка от кадастралната карта с местоположение на площадката за реализация на ИП

Площадката, предвидена за реализация на ИП, не попада в рамките на територии за опазване на обектите на културното наследство. Районът е индустриална зона, съседните площи са с производствено предназначение.

Имотът, в който е предвидена реализацията на ИП, не е разположен в защитена територия (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии* и не попада в

защитени зони (ЗЗ) от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, чувствителни и/или влажни зони.

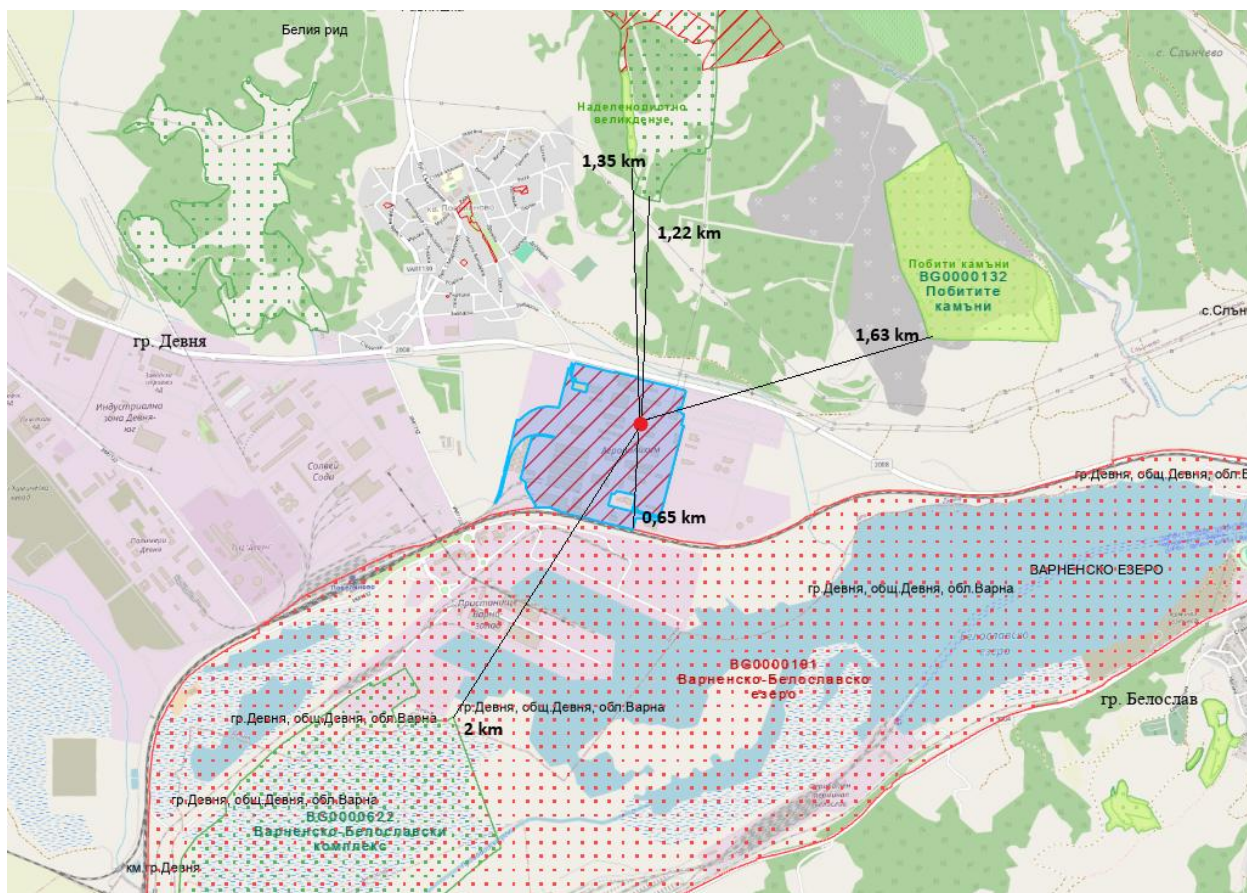

Фиг. 4. Карта с нанесени границите на ПИ с идентификатор 20482.505.4324 и местоположението на най-близките ЗЗ и ЗТ спрямо предвиденото ИП

Най-близките ЗЗ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие измерени по права линия, са:

- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Варненско-Белославско езеро“ с код BG0000191 – на около 0,65 km южно от терена, предвиден за реализация на ИП;
- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Варненско-Белославски комплекс“ с код BG0000622 – на около 2 km югозападно от терена, предвиден за реализация на ИП;
- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Девненски хълмове“ с код BG0000635 – на около 1,22 km северно от терена, предвиден за реализация на ИП;
- ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Побитите камъни“ с код BG0000132 – на около 1,63 km североизточно от терена, предвиден за реализация на ИП.

Най-близо разположените ЗТ са защитена местност (ЗМ) „Побитите камъни“ (съвпада със ЗЗ BG0000132) и ЗМ „Наделенолистно великденче“ – на около 1,35 km северно (Фиг. 4).

Предвид факта, че ИП ще се реализира в рамките на урбанизирана територия (устройствена зона 9Пч „чисто производствена“ съгласно предвижданията на ОУП на община Девня) с начин на трайно ползване за производствени дейности, не се очаква засягане на чувствителните зони в обхвата на въздействие на обекта. Реализацията на ИП няма да засегне природните местообитания и видове, обект на защита в ЗЗ, ключови елементи на ЗЗ и/или съседни местообитания или популации на защитени видове.

При реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

Няма необходимост от нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Производствената площадка на възложителя е ситуирана в урбанизирана среда с развита инфраструктура и осигурен транспортен достъп по съществуващата пътна мрежа.

5. *Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

В етапа на строителството се предвижда използване на строителни материали, ел. енергия и вода. Необходимите строителни материали съгласно предвидените в инвестиционния проект количества и спецификации ще бъдат закупвани от апробирани доставчици. Необходимите количества електроенергия и вода ще се осигурят от изградените и функциониращи снабдителни и разпределителни мрежи на площадката.

Експлоатацията на ИП самостоятелно не е свързана с употребата на природни ресурси.

6. *Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води*

При реализацията на ИП не се очаква емитиране на вещества, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. *Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители*

При реализацията на ИП по време на строителството ще се отделят минимални количества неорганизираните емисии на прах, а така също и отработени газове от

двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на строителната техника и механизацията на обекта – азотни и серни оксиди, сажди, различни видове въглеводороди и др. Въздействието ще е незначително и краткотрайно за периода на строителните дейности. Предвид местоположението на площадката предмет на ИП извън границите на населени места, е малко вероятно тези замърсители да надхвърлят граничните стойности и да имат изразен неблагоприятен ефект върху качеството на атмосферния въздух.

В етапа на експлоатация не се отделят емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране

При реализацията на ИП в етапа на строителството във връзка с извършването на строително-монтажни работи (СМР) се очаква образуване на строителни отпадъци с код и наименование *17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*, с прогнозно количество около 50 т. Генерираните отпадъци ще се управляват в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и при спазване на условията, поставени в КР № 68 / 2005 г.

В периода на експлоатация на локалната система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) не се очаква регулярно образуване на отпадъци от батерии, тъй като процесите на зареждане, съхранение и отдаване на електрическа енергия се осъществяват в затворена система.

Отпадъци от литиево-йонни батерии (LFP) могат да възникнат при необходимост от подмяна на дефектирали батерийни модули или след приключване на експлоатационния им живот. При определяне на подходящия код за класификация на тези отпадъци е взето предвид Делегирано решение (ЕС) 2025/934 на Комисията от 5 март 2025 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО във връзка с актуализиране на списъка на отпадъците по отношение на отпадъците, свързани с батериите, което се прилага от 9 ноември 2026 г. Този подход е обусловен от предвидения с ИП дългогодишен период на експлоатация и полезен живот на оборудването за съхранение на електрическа енергия, поради което се очаква евентуалното образуване на отпадъци от батерии да настъпи след влизането в приложение на новите изисквания за тяхната класификация. В тази връзка отпадъците от литиево-йонни батерии са определени с код *16 06 07* Отпадъчни батерии на литиева основа*, класифицирани като опасни отпадъци.

За батериите, включени в системата, ще бъде осигурено изпълнение на задълженията за разширена отговорност на производителя чрез организация по оползотворяване, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/1542 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2023 година за батериите и негодните

за употреба батерии, за изменение на Директива 2008/98/ЕО и Регламент (ЕС) 2019/1020 и за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и приложимото национално законодателство.

Управлението на образуваните отпадъчни батерии ще се осъществява чрез системата за обратно приемане на организацията по оползотворяване **или самостоятелно от Агрополихим АД в качеството му на причинител и притежател на отпадъците**, при спазване на приложимите изисквания на ЗУО. И в двата случая отпадъците ще се събират разделно и ще се предават за последващо транспортиране и третиране на лица, притежаващи необходимите документи по чл. 35 от ЗУО за съответните дейности и кодове отпадъци.

На площадката на инвестиционното предложение не се предвижда извършване на дейности по третиране или рециклиране на отпадъчни батерии.

9. *Отпадъчни води (оачквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)*

При реализацията на ИП по време на строителството, а така също и при експлоатацията на локалната система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) няма да се формират отпадъчни води. Дъждовните води от отводнителните площи ще се отвеждат към най-близката шахта на вътрешнозаводската дъждовна канализационна мрежа.

10. *Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на локална система за съхранение на електрическа енергия в батерии (BESS) с номинална мощност 10,35 MW и номинален енергиен капацитет 30,096 MWh и прилежаща електротехническа инфраструктура за присъединяване към вътрешната електрическа мрежа на Агрополихим АД в ПИ с идентификатор 20482.505.4324 по КККР на гр. Девня, и не е свързано с наличие на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС на площадката на възложителя, предвид което не са приложими изискванията на глава седма, раздел I от същия закон.